



Maßstab 1: 100

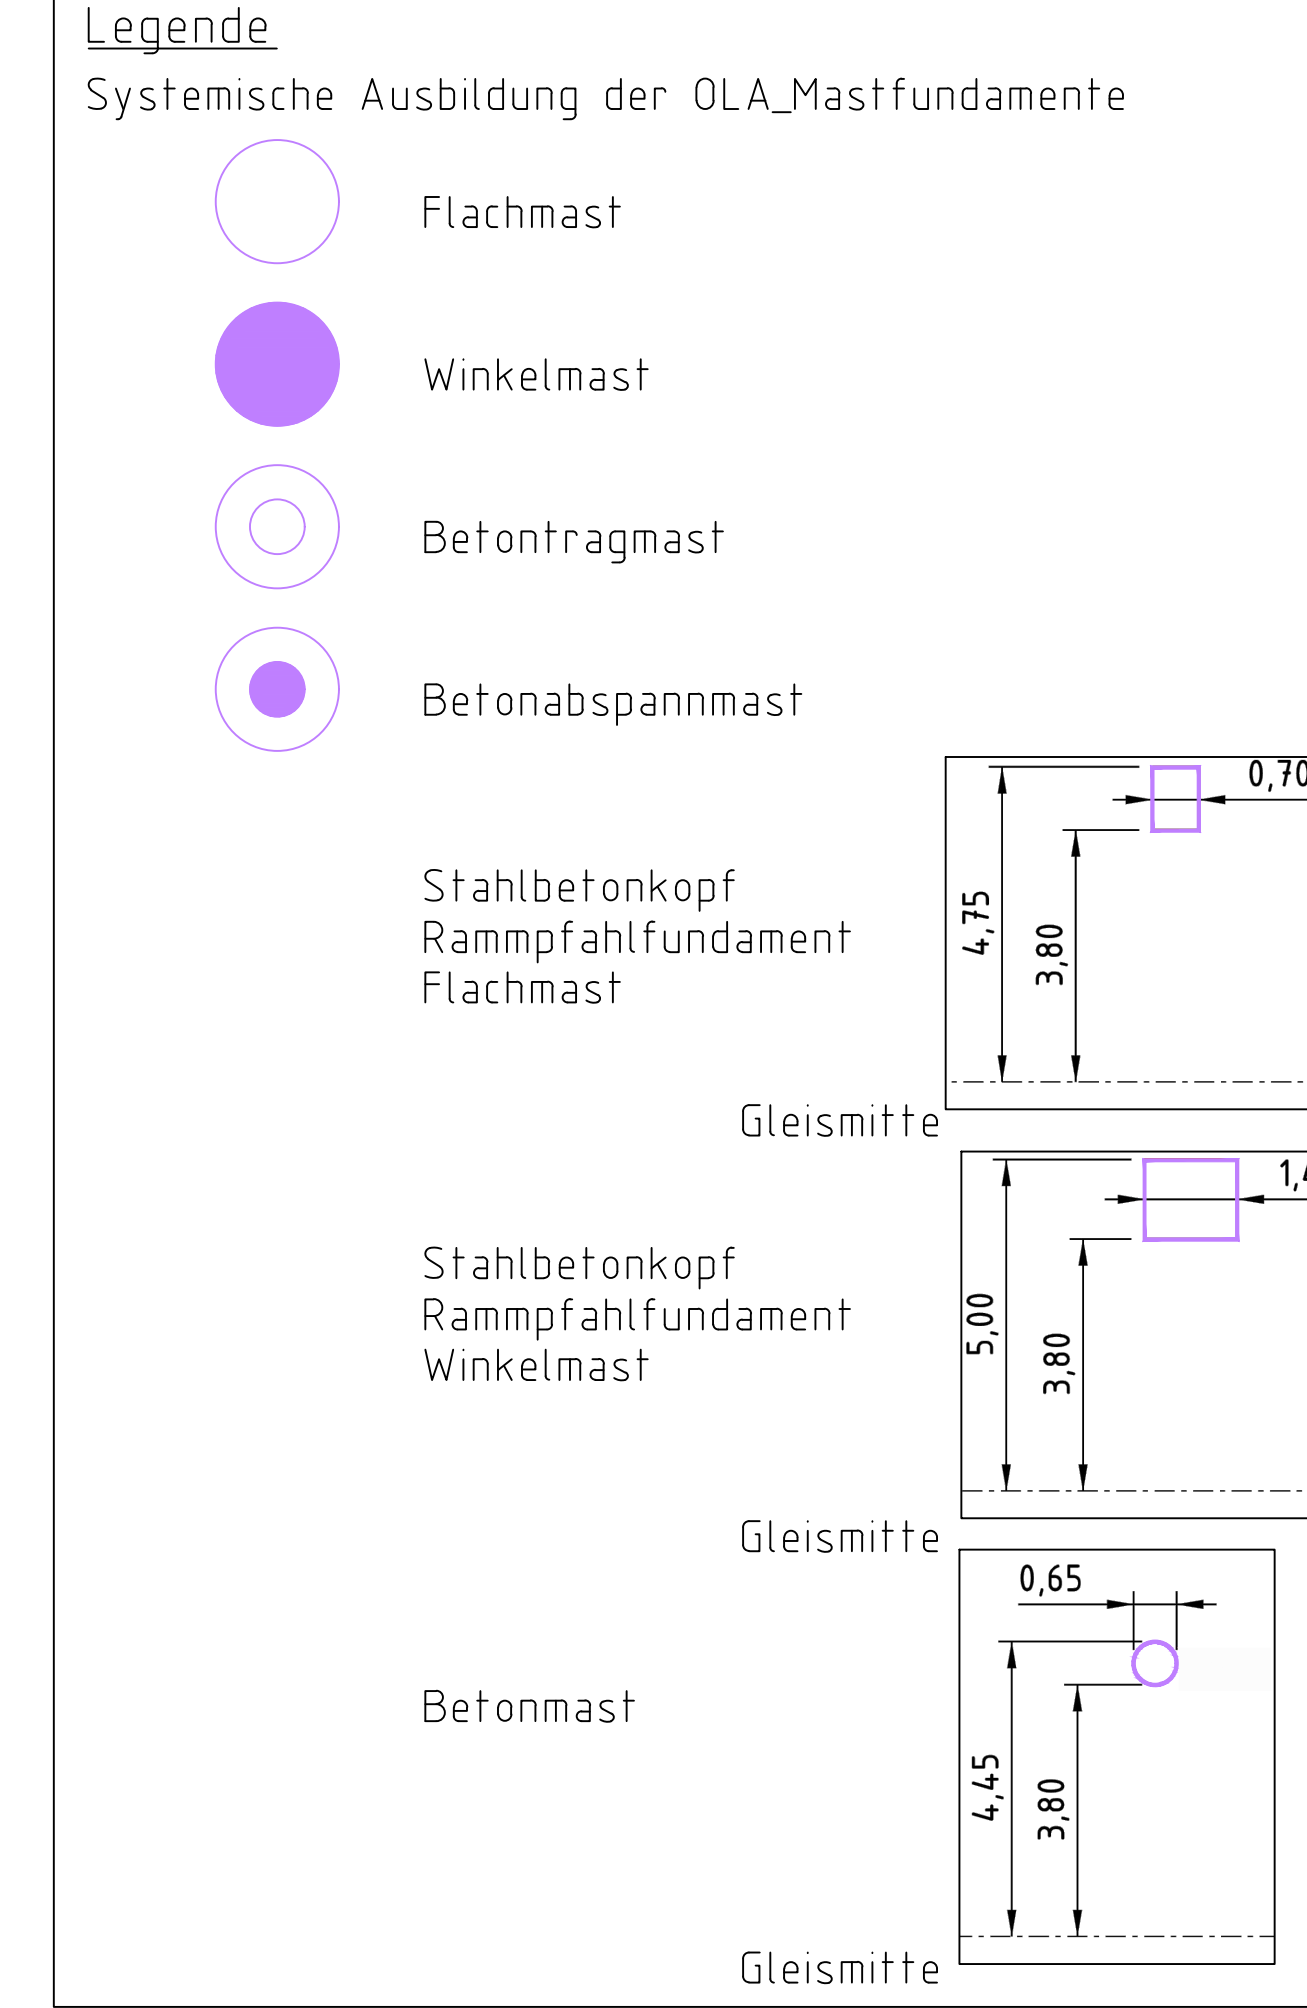

Maßstab 1: 100

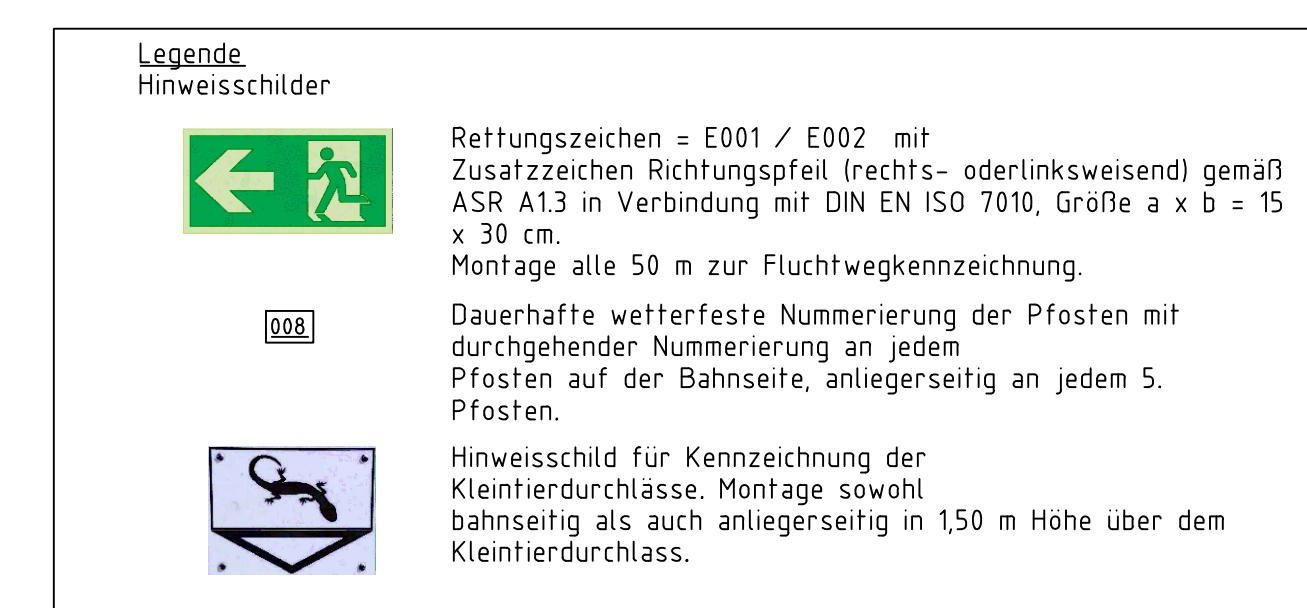

Verwendete Richzeichnungen	
Ri.804.966A05	
A-LSW1	Lärmschutzwandfenster
A-LSW2	Straßeneingangsrichtige Zweigleitung
A-LSW5	Schallkanteile
A-LSW8	Lärmschutzwand - Türen und Tore
A-LSW10	Erdung, Erdungssysteme, Präferenz, Erdungsdesign, Innere Erdung
Für die Ausführung des Kernkonstruktionssystems an tragenden Bauteilen (Pfeilen etc.) gelten die ZTV-ING (4-3) TL/TP/ING (TL, KLR) sowie die Hinweise und Vorgaben von Ri.804.6201 und Ri.804.9101 sein zu beachten.	
Für die Ausführung stellt das Geotechnische Fachbüro für die Lärmschutzwand (SW 58,20 m bis bis 65,95 m der GUT) Ingenieurgesellschaft mbH, GUT-Gruppe 1597076 vom 30.06.2022 vor.	
Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.	

Legende Sparten (Bestand)			
Strom	Erderleitung	-----	Freileitung -----
Gas	-----	-----	-----
Trinkwasser	-----	-----	-----
Abwasser	-----	-----	-----
Mischwasser	-----	-----	-----
Regenwasser	-----	-----	-----
Telekommunikation Teilnetze	Erderleitung	-----	Freileitung -----
Telekommunikation Vorfälle	-----	-----	-----
Telekommunikation sonstige	-----	-----	-----
nichtrechtliche Planung	-----	-----	-----
Legende Fernmeldeleitungen DB			
Endzustand Projekt ABS 30	-----	-----	-----
Im Endzustand und Pflegeleiste Leitung	-----	-----	-----

[illegible]